


Согласовано
 Исполн. Провер. Изм. внес.
 Инв. № подл. Взам. инв. № Подпись и дата



- Примечания**
1. Минимальный радиус изгиба кабеля АСБЛ-10 3x240 равен 950 мм.
 2. Минимальный радиус изгиба кабеля АСБЛ-10 3x150 равен 810 мм.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО "ИнвестЖилСтрой" для проектируемых многоквартирных жилых зданий в границах улиц Окружное шоссе - Ильяшина - Ленинградское шоссе в г. Вологде			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.
Разработал	Проверил	Стадия	Лист
Нач. отдела	Н. контр.	Листов	Листов
План трассы М 1:500		7	1
		6	

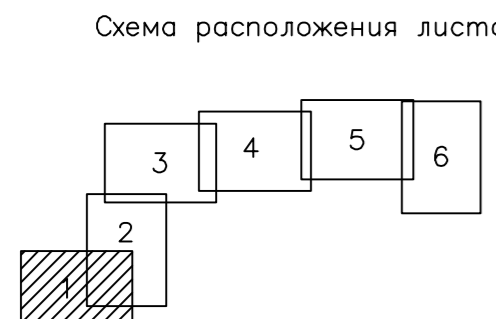